

## アバスト！アンチウイルス(avast!Antivirus)をご使用のお客様へ



平成 25 年 10 月 16 日

平素は土木積算システム「ゴールデンリバー土木」をご利用頂き、誠に有難うございます。

さて、「アバスト！アンチウイルス(avast！Antivirus)」がインストールされている環境でゴールデンリバー土木のダウンロード更新を行うとファイルをウイルスとして誤検知される現象が起きます。

お手数ですがダウンロード更新前に、以下の手順でアバストの設定を行って下さい。


- ① 画面右下の「アバスト！アンチウイルス」のアイコンを右クリックします。
- ② 「アバスト！ユーザーインターフェースを開く(O)」をクリックします。

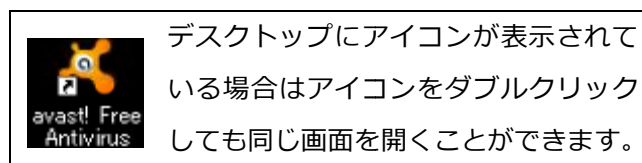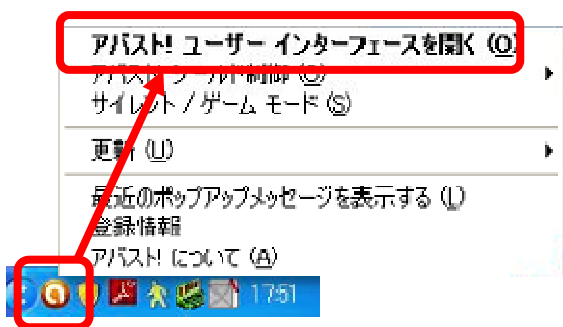

- ③ アバストの画面上「セキュリティ」>画面左「アンチウイルス」>「ファイルシステムシールド」>画面右「設定」ボタンをクリックで進みます。




- ④ ファイルシステムシールドの設定画面で、画面左「スキャンからの除外」>除外リスト一番下（パス名が空白の行）の「参照」ボタンをクリックします。
- ⑤ 領域の選択画面でゴールデンリバー土木がインストールされているドライブから「Griver\_N」に☑を付けます。
- ⑥ 領域の選択画面とファイルシステムシールドの設定画面を「O K」ボタンで閉じます。

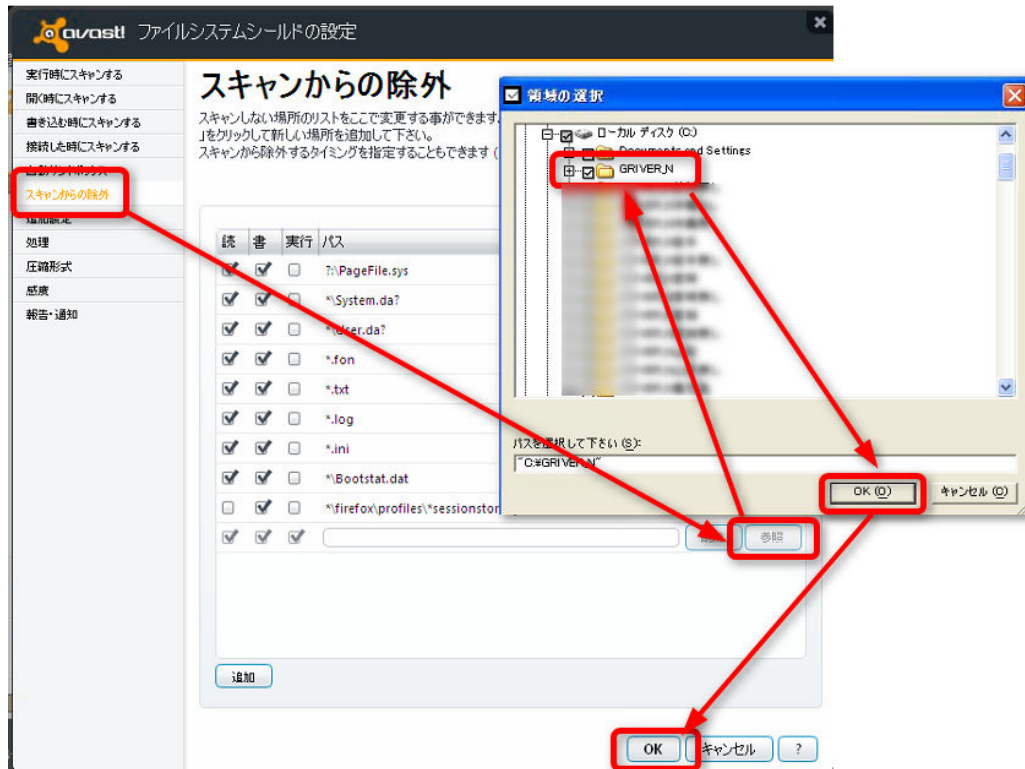


- ⑦ アバストの画面左「ウェブシールド」>画面右「設定」ボタンをクリックで進みます。



- ⑧ ウェブシールドの設定画面で、画面左「スキャンからの除外」> 除外するプロセス一番下 (パス名が空白の行) の「参照」ボタンをクリックします。
- ⑨ ファイルを開く画面でゴールデンリバー土木がインストールされているドライブから「Griver\_N」>「EXE」>と進み、「Gr\_Check.exe」を選択し「開く」をクリックします。
- ⑩ 同様に、「Gr\_Update.exe」を選択し、「開く」をクリックします。
- ⑪ 領域の選択画面とファイルシステムシールドの設定画面を「OK」ボタンで閉じます。

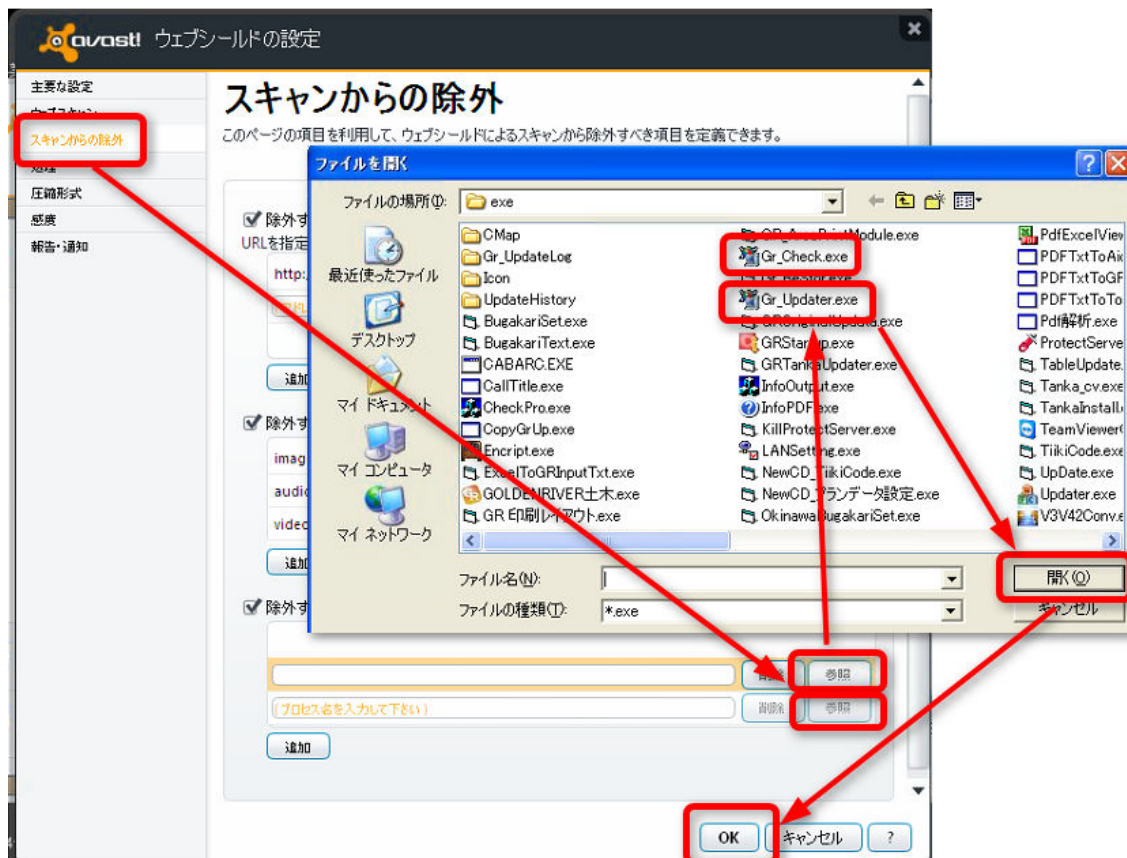

除外するプロセスに選択したファイルが2行表示されます。

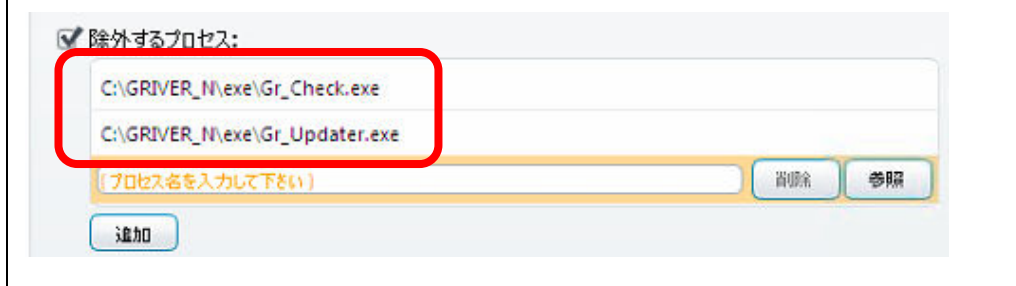

- ⑫ 以上で設定は完了です。ゴールデンリバー土木のダウンロード更新を行ってください。

ご不明な点はゴールデンリバー土木サポートダイヤルにお問い合わせください。

遠隔支援サービス (リモートサービス) で弊社サポートが設定致します。